



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
«РЕГИСТР ПОЖТЕСТ»



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССРП-RU.ЧС13.Н.00223

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Минеральная Вата» (ЗАО «Минвата»)
143980, Россия, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 48а,
ОГРН: 1025001547592, тел.: +7 495 777 79 79, факс: +7 495 777 79 70

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Минеральная Вата» (ЗАО «Минвата»)
143980, Россия, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 48а,
ОГРН: 1025001547592, тел.: +7 495 777 79 79, факс: +7 495 777 79 70

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12,
тел./факс: +7 495 529 85 61, e-mail: info@pojtest.ru, ОГРН: 1025000508610
Аттестат аккредитации № RA.RU.10ЧС13, Росаккредитация
Уполномочен Некоммерческим партнерством
Национальная академия наук пожарной безопасности (НАНПБ)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО код ОК 005 (ОКП) 57 6224, код ТН ВЭД России
ПРОДУКЦИЯ 58 4000

Конструкция огнестойкая из железобетонной многопустотной предварительно напряженной плиты перекрытия безопалубочного формования марки ПБ 60-12-8 ГОСТ 9561-91 «Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические условия», рабочие чертежи серии ИЖ 568-03, с конструктивной огнезащитой плитами теплоизоляционными из минеральной (каменной) ваты ФТ БАРЬЕР ТУ 5762-050-45757203-15 толщиной 30 мм (плотность 110 кг/м³±10%, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 3,2%), выполненная по технологическому регламенту ЗАО «Минвата» № 01-11-13 с изм. 1 от 02.04.2015 (см. Приложение № 0000048)
Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Предел огнестойкости REI 150
ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»,
ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции».

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 12301 от 11.07.2014
ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИН02.

Акт о результатах анализа состояния производства при инспекционном контроле № 11325/ 12918/1/ 12918/2/ 12919/1/ 12919/2/ 12919/1а/ 12919/2а/ 12937/ 12938/ 12960/1/ 12960/2/ 12960/3/ 12960/4/ 12960/1а/ 12960/2а/ 12960/3а/ 12960/4а/ 12353/13345/ 13401-ИК 2015 от 15.09.2015,

Акт инспекционного контроля за сертифицированной продукцией № 13345-ИК1 от 24.09.2015

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.10ЧС13.

Технологический регламент № 01-11-13 с изм. 1 от 02.04.2015 «Монтаж огнезащиты для железобетонных конструкций из плит теплоизоляционных из минеральной (каменной) ваты ФТ Барьер ТУ 5762-050-45757203-15»;
ТУ 5762-050-45757203-15 «Изделия теплоизоляционные из каменной ваты».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 16.11.2015 ПО 30.07.2019

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

А.Н. Стрекалёв
инициалы, фамилия

Е.Н. Мизина
инициалы, фамилия

РП № 0002235




СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
«РЕГИСТР ПОЖТЕСТ»



ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №
ССРП-RU.ЧС13.Н.00223

ПРОДУКЦИЯ:

Конструкция огнестойкая из железобетонной многопустотной предварительно напряженной плиты перекрытия безопалубочного формования марки ПБ 60-12-8 ГОСТ 9561-91 «Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические условия», рабочие чертежи серии ИЖ 568-03, проектными размерами 5980x1195x220 мм, армированной высокопрочной проволокой класса ВрII ГОСТ 7348-81 «Проволока из углеродистой стали для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций», с конструктивной огнезащитой плитами теплоизоляционными из минеральной (каменной) ваты ФТ БАРЬЕР ТУ 5762-050-45757203-15 толщиной 30 мм (плотность $110 \text{ кг/м}^3 \pm 10\%$, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 3,2%), выполненная по технологическому регламенту ЗАО «Минвата» № 01-11-13 с изм. 1 от 02.04.2015, испытанная под действием равномерно-распределенной нагрузки - 600 кгс/м^2 (без учета собственного веса перекрытия)

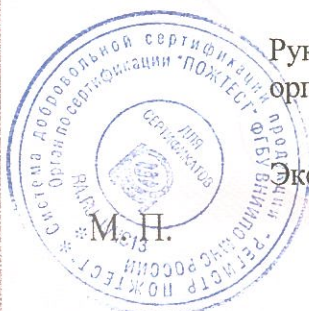

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

подпись

А.Н. Стрекалёв

инициалы, фамилия

подпись

Е.Н. Мизина

инициалы, фамилия

РП № 0000048